


**Opomba:**  
 –Razvod centralnega ogrevanja ki poteka v neogrevanih prostorih je izoliran z Armaflex izolacijo debeline najmanj Dn(notranji premer cevi) Pri razvodih z Dn>100mm je debelina izolacije najmanj 100mm.  
 V ogrevanih prostorih je razvod centralnega ogrevanja izoliran z izolacijo debeline najmanj Dn/2.  
 Vsi razvodi hlajenja prostorov so izolirani z izolacijo debeline najmanj Dn.  
 Razvodi radiatorskega ogrevanja ki potekajo v tlaku do razdelilcev od radiatorja so pravtako izolirane z minimalno–6mm debelo izolacijo.  
 Toplotna prevodnost izolacije znaša enako ali manj U=0,035 W/m2K  
 Na vsaki najvišji točki cevovod se namestijo avtomatski zračniki.

**Opomba:**  
 Na vrata razdelilne omare se zalepi tapeta in opleska barvi prostora.

**FAZA 2 - se ne izvaja !!**

- 03 TALNO GRETJE  
A=13,10 m2  
Razmik R=10 cm  
Ø17x2,0
  - 04 TALNO GRETJE  
A=2,85 m2  
Razmik R=10 cm  
Ø17x2,0
  - 05 TALNO GRETJE  
A=2,00 m2  
Razmik R=10 cm  
Ø17x2,0
- Dolžina cevi skupaj: L=520m

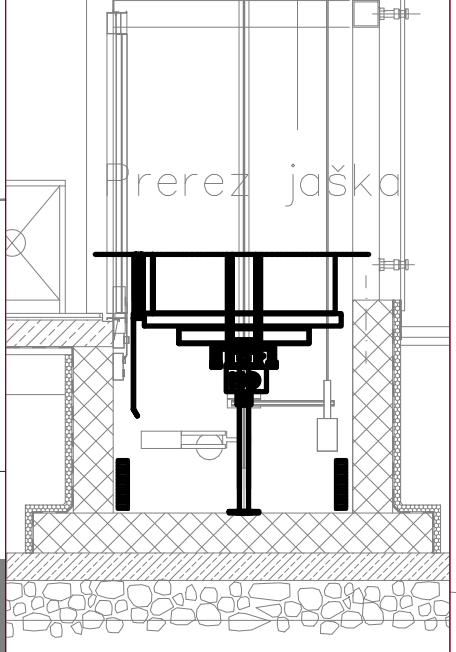

Električni stenski radiator v jašku velikosti [cm] 140x37x8  
 Električna moč Q= 2,0kW

**Legenda:**

- Ogrevanje – pretok
- Ogrevanje – povratak
- - - Talno gretje

RL1 Razdelilec za ogrevanje z mešalnim ventilom 5vej.dTgr Univerzalna cev Rehau- Rautherm S 17x2,0

<b>RE Ing d.o.o.</b> Borovnjakova ulica 12, 9000 Murska Sobota, Tel.: 00386 2 534 90 50, Email: info@reing.si		<b>RAČUNALNI ZAPRAVNI INŽENIRING</b>	
INVESTITOR:	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota	DATUM: Avgust 2019	
OBJEKT:	DELNA SANACIJA OBJEKTA GRAD MURSKA SOBOTA Z VGRADNJO PANORAMSKEGA DVIGALA – FAZA 1: GARDEROBA+SANITARIJE	ŠT. PROJ.: P0-03/2017	
VRSTA NAČRTA:	NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME	ŠT. NAČRTA: 029-02-17	
VSEBINA RISBE:	Ogrevanje – talno gretje Tloris pritličja	VRSTA PROJ.: PZI	
ODG. PROJ.:	Jože BRDNIK, inž. str. Identif. št.: S – 0227	OPIS SPREMEMBE:	MERILO: 1:50
ODG. VODJA PR.:	Jožica LEBAR, uni. dipl. inž. arh. Identif. št.: ZAPS 1358	PODPIS:	LIST ŠT.: 2.0
PROJEKTANT:	Matej KRAMAR, dipl. inž. str.	DATUM:	